


Zawór kulowy 2117 Instrukcja montażu

KVM
 KVMLIN
 DN15...50

EN ISO 5211 - F04




Wskazówki montażowe dla instalatorów


Woda, roztwór wodny glikolu

DN 15 ... 25
DN 32 ... 50


PN 40
PN 25



1




2



3

Zalecenie:

Należy zamontować co najmniej jeden filtr na przewodzie instalacyjnym

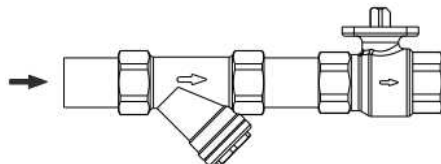


Filtr z oczkami:
0,5 mm (DN15...25); 0,8 mm (DN32...50)

Ogólne wytyczne montażowe


- Montażu, uruchomienia oraz konserwacji mogą dokonywać tylko wykwalifikowani instalatorzy.
- Zabudowa armatury w systemie rurociągów musi być wolna od mechanicznych naprężeń.
- Armatura nie może zostać użyta jako punkt zamocowania, który utrzymuje system rurociągów.
- Armatura i rurociągi nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń.
- Podczas demontażu armatury należy opróżnić instalację z medium, po uprzednim schłodzeniu, bez ciśnienia.

4


de Auf
en Open

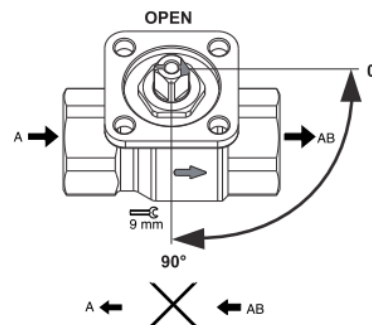

de Zu
en Closed

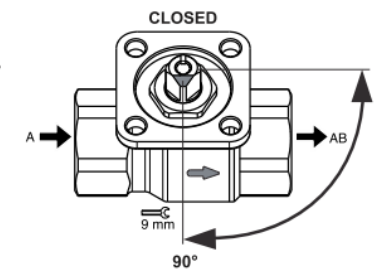

de Durchflussdiagramm KVM
en Flow-rate chart KVM

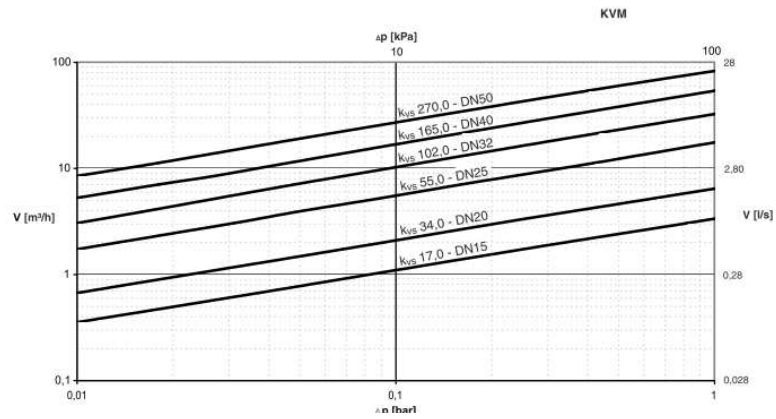

de Durchflussdiagramm KVMLIN
en Flow-rate chart KVMLIN

